



Merkblatt für die Herstellung des Trinkwasserhausanschlusses bis DN50

Richtlinie für Grundstückseigentümer und Installateure

1. TW- Hausanschluss im Kellergeschoss

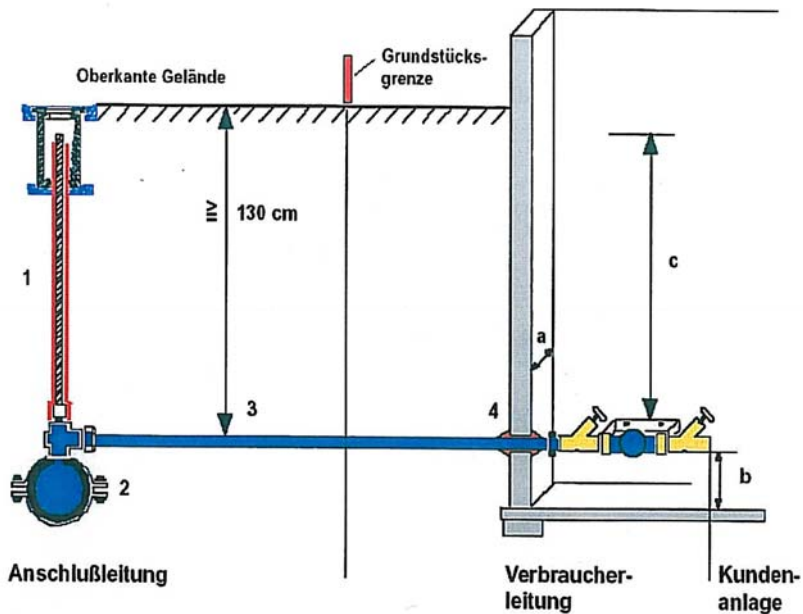

2. TW- Hausanschluss für nichtunterkellerte Gebäude

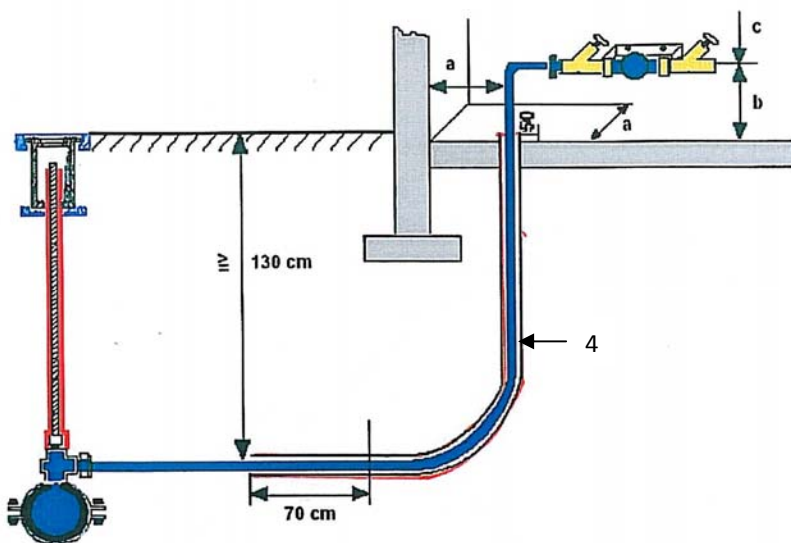

- 1 Anbohrarmatur öffentlicher Verkehrsbereich
- 2 Trinkwasserhauptleitung
- 3 Hausanschlussleitung, Pe-Rohr
- 4 Hauseinführung /gasdicht
(Höhe der Einführung über Fertigfußboden min 50 mm)
- 5 Wasserzähleranlage
- a Wandabstand (siehe nebenstehende Tabelle)
- b Bodenabstand (300mm bis 1200 mm)
- c Mindestfreiraum über der Wasserzähleranlage (700 mm)

Wasserzählergröße		Wandabstand
alt	neu	a in mm
Qn	MID Q3	
2,5	4	95 -145
6	10	105 - 155
10	16	115 - 165

Alle Materialien für den TW- Hausanschluss werden vom Wasserverband geliefert (einschließlich der Hauseinführungen). Es werden keine KG Rohre oder sonstige Schutzrohre akzeptiert!!!